

エアコンや天井機器類の移設や取替えを考えられている事業者様


エアコンや照明などの天井機器を移設や取替えられる場合、スプリンクラー設備や自動火災報知設備に影響が出る場合があります。

(例)

◎スプリンクラー設備

スプリンクラー設備のヘッド水平方向に30cm、下方に45cmは何も設けられません。



イメージ

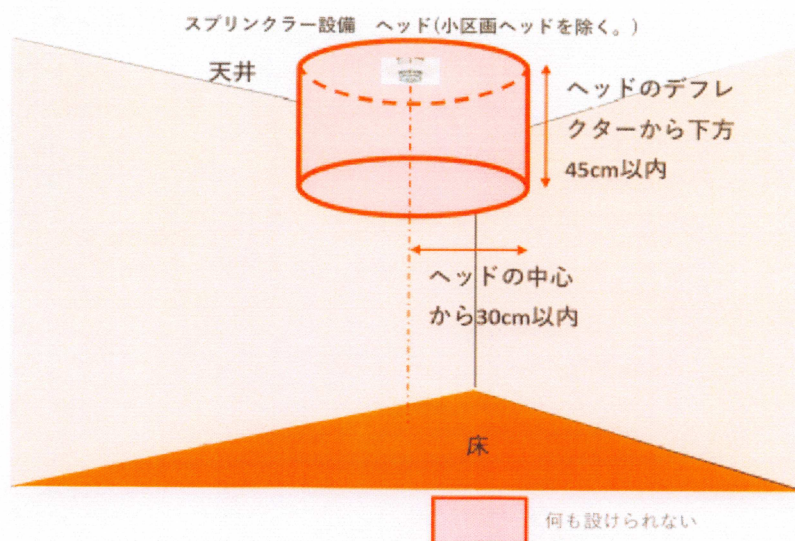

◎自動火災報知設備

感知器は、エアコン等の空気吹き出し口から1.5m以上離れた位置に設ける必要があります。これは感知器に直接エアコン等の風が当たると、誤作動（誤発報）する恐れや、正常に感知しない可能性があります。

イメージ

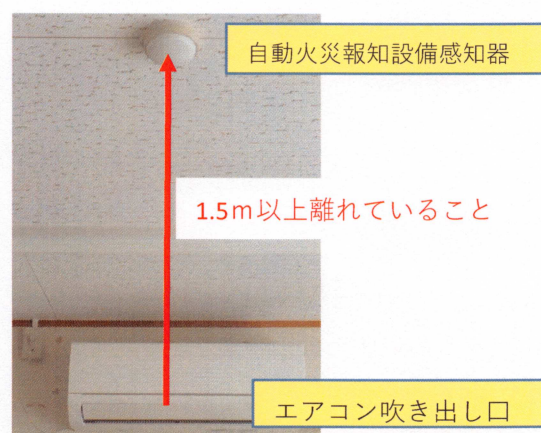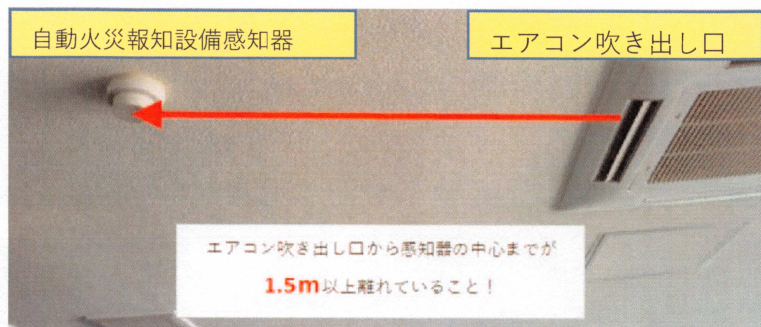

エアコンや天井機器類の移設や取替え時には 消防署や消防設備業者と協議をお願いします。

お問い合わせ先

江津邑智消防組合消防本部 予防課予防係 0855-52-0120

各消防署予防係 江津消防署：0855-52-0119 川本消防署：0855-72-0119

各出張所

邑智出張所：0855-75-0119 大和出張所：0855-82-3119 羽須美出張所：0855-87-0119

瑞穂出張所：0855-83-0119 石見出張所：0855-95-0119 桜江出張所：0855-92-0119